
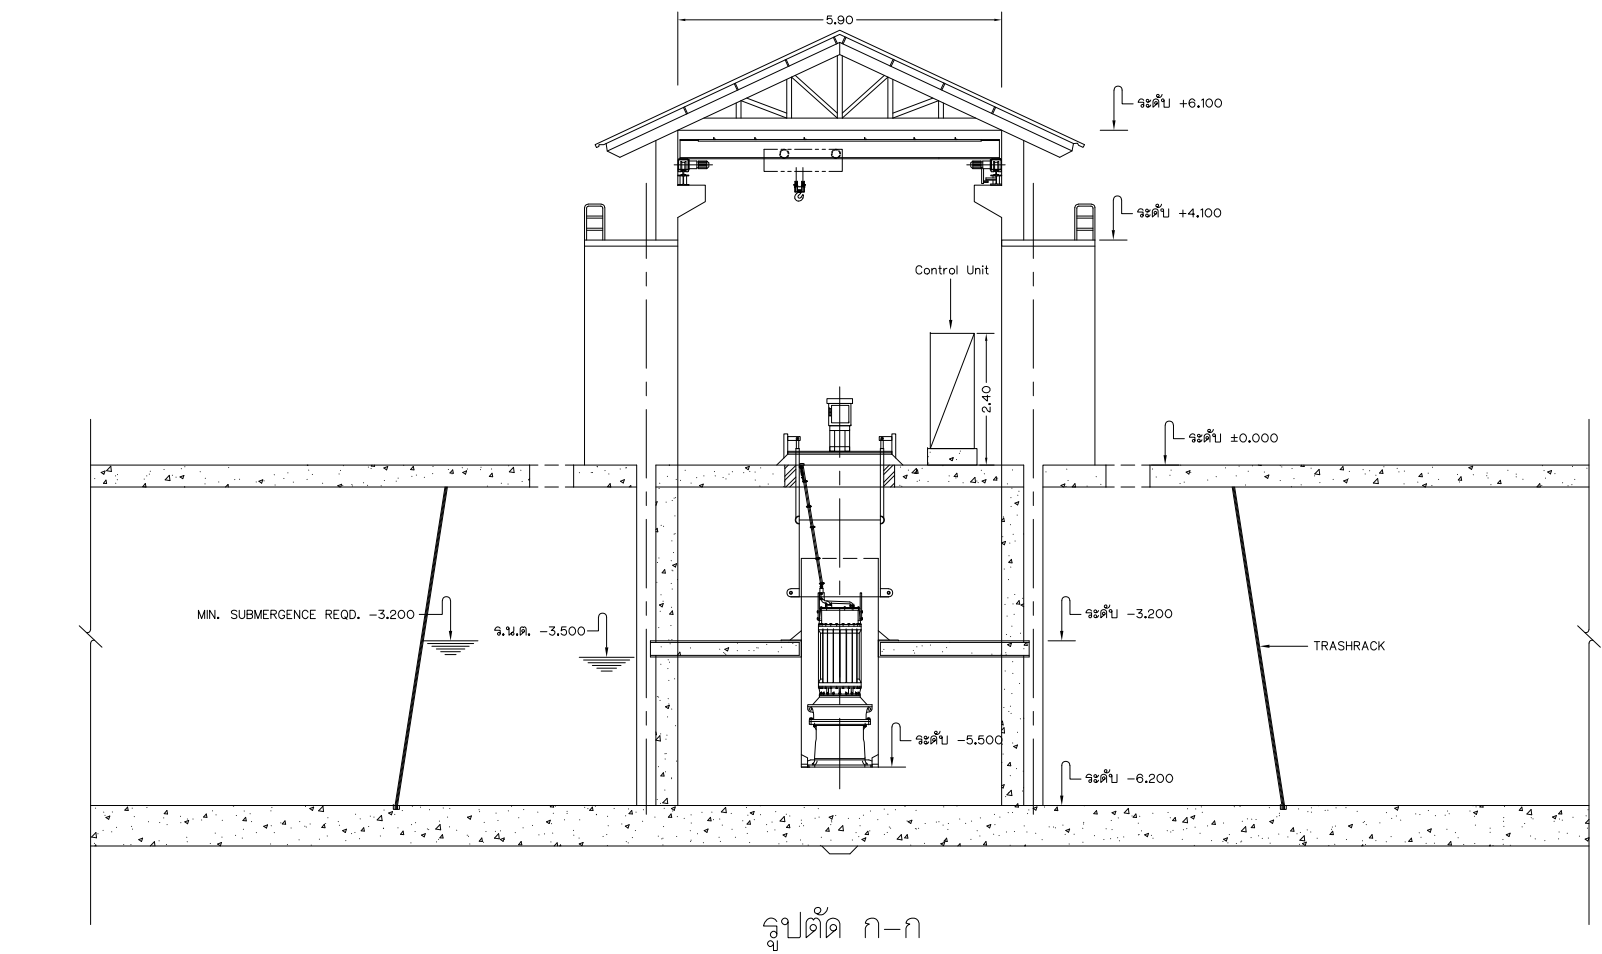


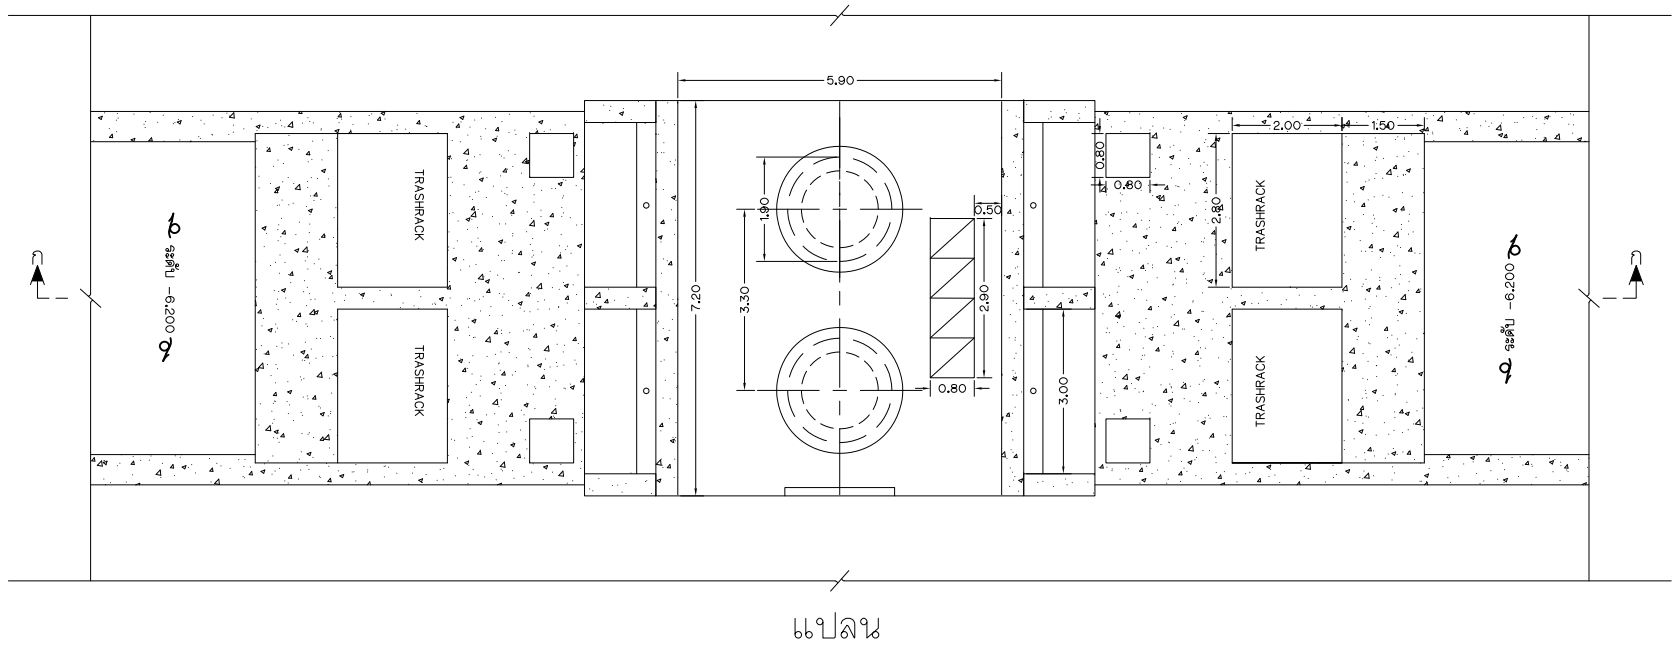

รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ

A. Suction side	
– Min. water level	–3.500 m.
– Sump floor level	–6.200 m.
B. Delivery side	
– Pump floor level	±0.000 m.
C. RATING CAPACITY	
– Total head (H) not less than	4.0 m.
– Capacity at total head not less than	3.0 m ³ /sec.
– Electric motor driven submersible pump	

หมายเหตุ

- ขนาดและมิติต่างๆ กำหนดเป็นเมตรนอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
- รายละเอียดและมิติต่าง ๆ ของโครงสร้างเป็นไปตามแบบของโครงการฯ
- การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
- ผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคา ถ้าตรวจสอบสภาพหน้างานพร้อมจัดทำแบบการติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งแสดงรายละเอียดขนาดและมิติต่างๆ และรายการคำนวณโดยมีวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ.2542 ลงนามกำกับ
- ชุดควบคุมระดับน้ำเป็นแบบกลลอยต่อเชื่อมสัญญาณทางไฟฟ้ากับตัวควบคุมสำหรับเปิดการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และมีสัญญาณเสียง แสงแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำในบ่อสูบน้ำ (sump) อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะใช้สูบน้ำได้
- การทำสี อุปกรณ์หลักโดยผู้รับจ้างเสนอวิธีการผลิต และมาตรฐานการผลิต แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรมชลประทาน				
ปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปลายคลอง 23				
ตำบลบางลูกเรือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก				
สถานีสูบน้ำ				
แสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ				
ออกแบบ		เสนอ		
เขียน		ทำ		
สถา		เก็บรอบ		
ตรวจ		อนุมัติ		